
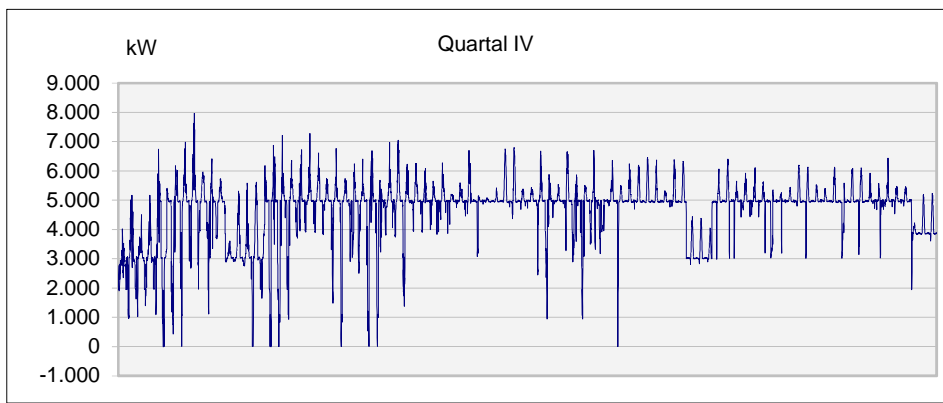
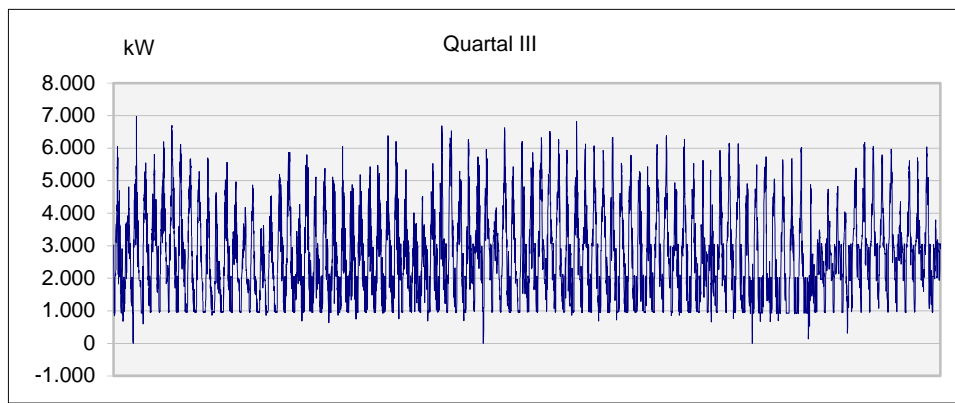
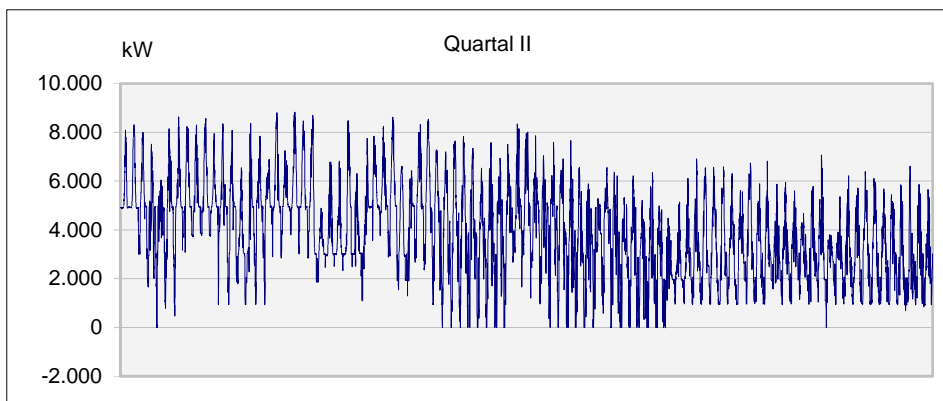


Mittelspannung MS
Summe aller Einspeisungen

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
GJ 2016

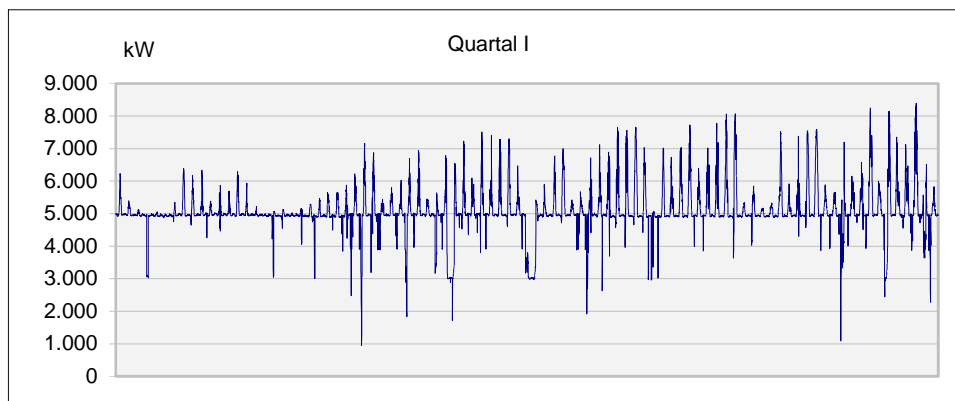

Jahresarbeit	35.668.274 kWh
Höchstleistung	8.827 kW
Datum/Zeit P _{max}	20.04.2016 13:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.