
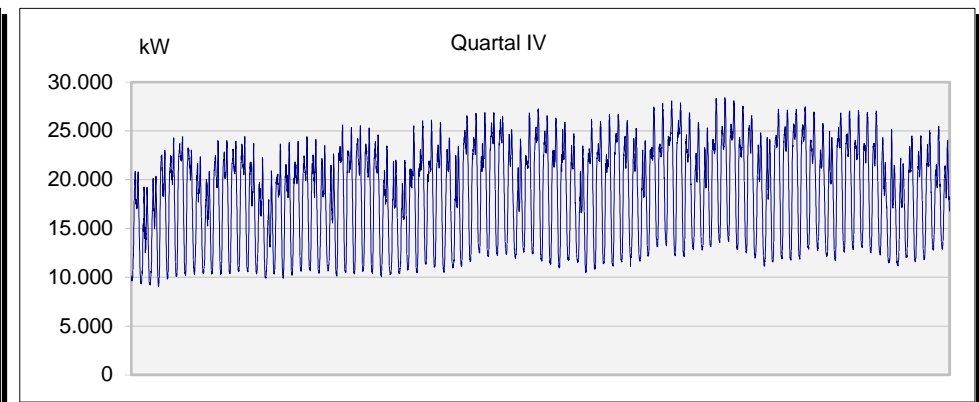
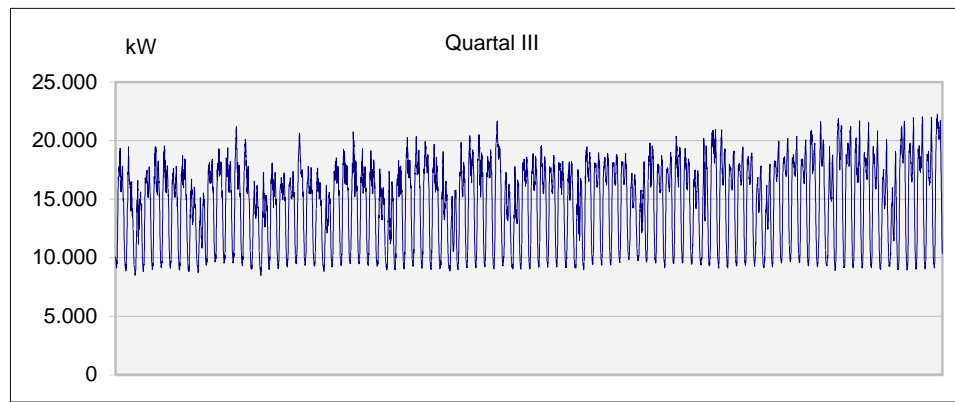
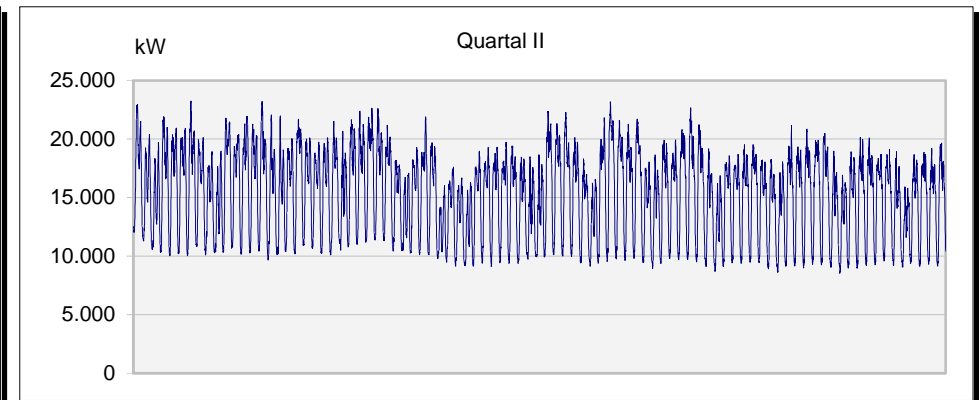


**Umspannung MS/NS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2016**

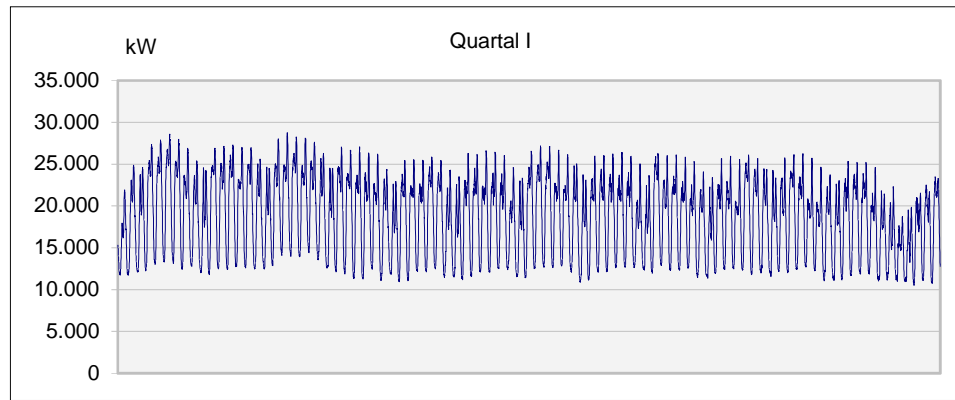

Jahresarbeit	147.827.945 kWh
Höchstleistung	28.762 kW
Datum/Zeit P _{max}	19.01.2016 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.