
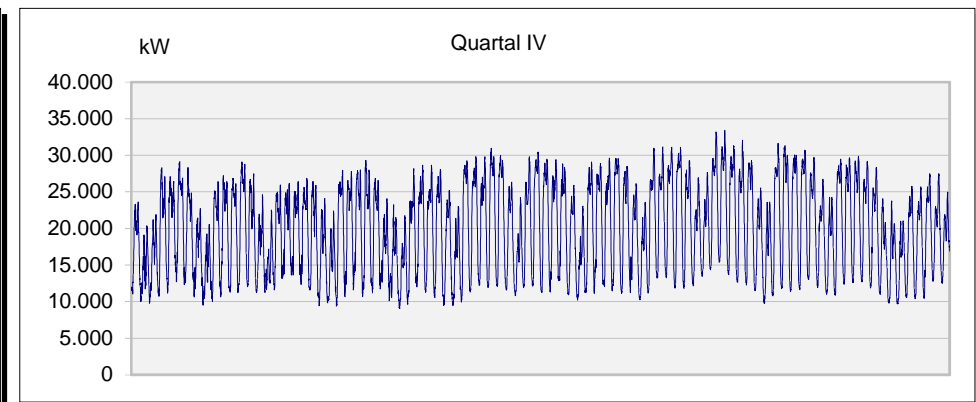
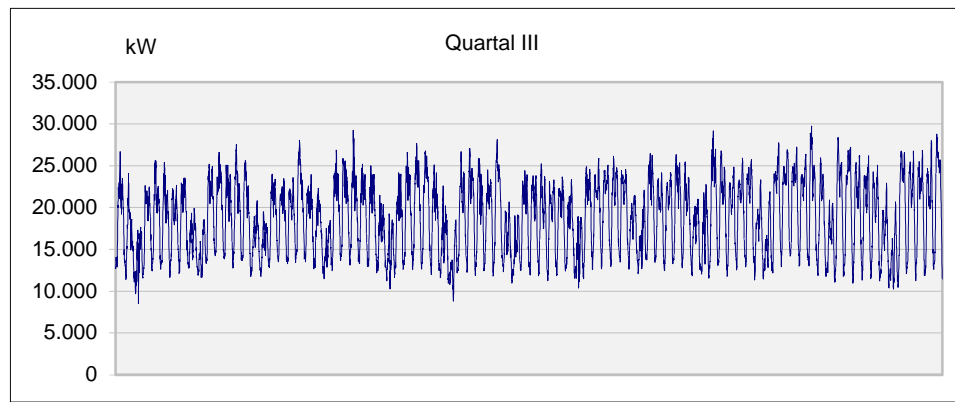
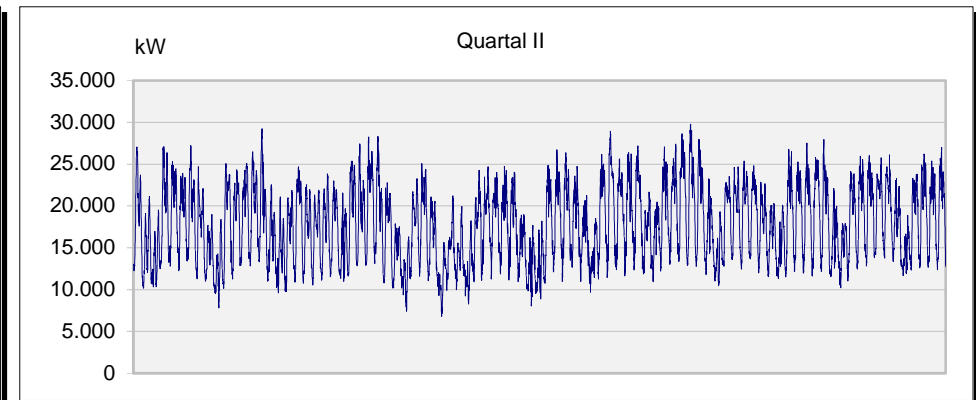


Umspannung HS/MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2016

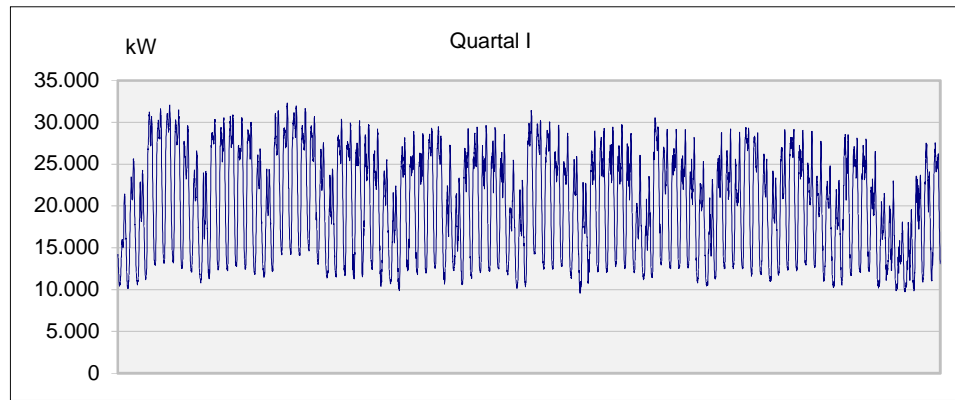

Jahresarbeit	168.154.796 kWh
Höchstleistung	33.407 kW
Datum/Zeit P _{max}	06.12.2016 17:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...),
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.