
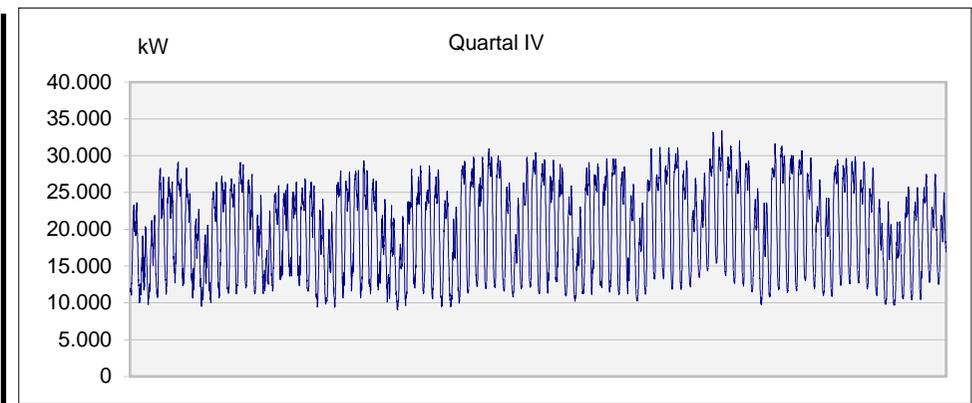
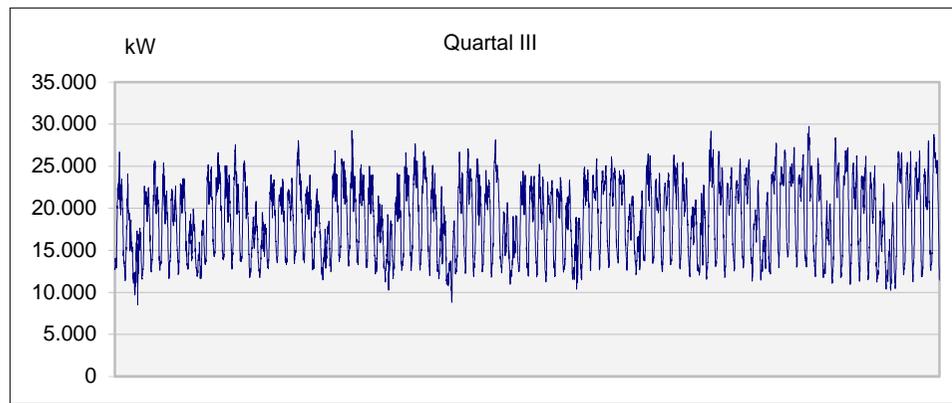
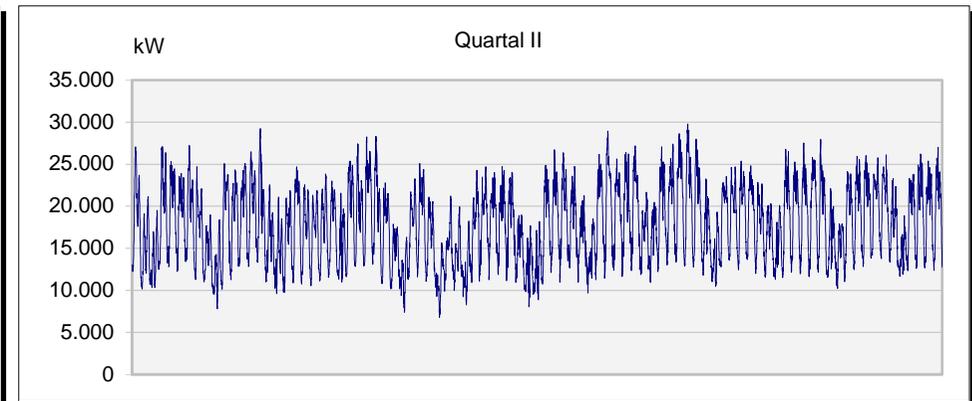


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2016**

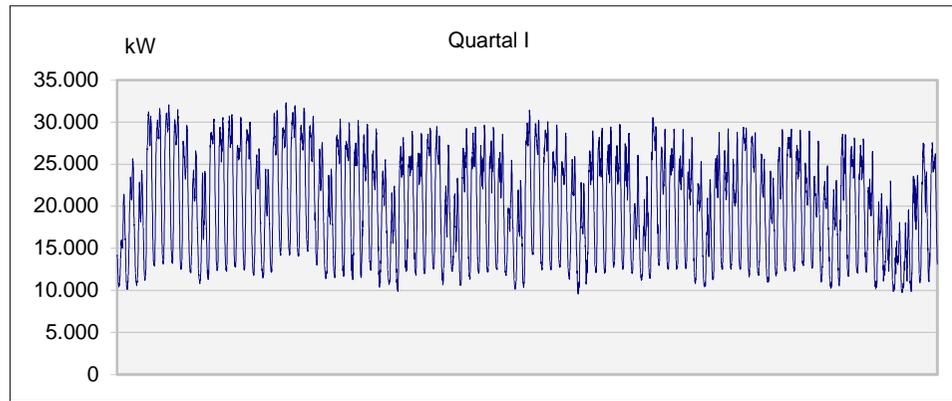

Jahresarbeit	168.154.796 kWh
Höchstleistung	33.407 kW
Datum/Zeit P _{max}	06.12.2016 17:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...)
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.